

NOTE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE

Lotissement de 9 terrains à bâtir Route de Montfort à LES MONTS DU ROUMOIS (27250)

1. PRINCIPE ET OBJECTIF DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE

Les eaux pluviales correspondent à l'écoulement naturel d'eau sur les sols de votre terrain provoqué par les averses de pluie, de neige ou de grêle.




(Illustration ADOPTA)

Avec votre projet d'aménagement, en créant de nouvelles surfaces imperméabilisées (constructions, accès, parking, terrasses, ...), vous artificialisez les sols de votre parcelle. De ce fait, la pluie, non infiltrée dans le sol, ruisselle. Il faut donc gérer ce ruissellement créé artificiellement.

Le principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle repose sur des solutions adaptées à l'échelle du terrain de chaque acquéreur par infiltration dans le sol.

Ainsi, l'objectif n'est alors plus d'évacuer les eaux pluviales le plus loin possible, mais de gérer la pluie au plus près de là où elle tombe, c'est-à-dire au niveau de votre parcelle.

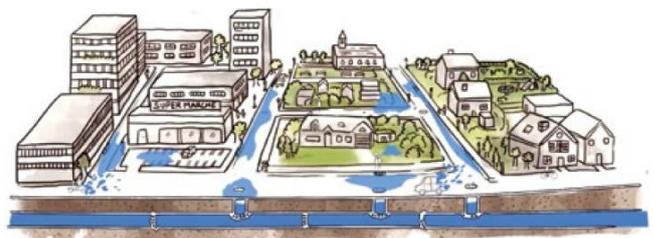

(Illustration ADOPTA)

Cela permet à plus grande échelle (lotissement, commune, ...) de réduire les inondations soudaines et violentes en réduisant les flux arrivant en grandes quantités dans les réseaux et autres exutoires (fossé, cours d'eau, ...).

2. GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE PROJET

La gestion des eaux pluviales du lotissement est basée sur un principe de gestion intégrée, sans aucun rejet vers le domaine communal et prend en compte la pluviométrie la plus défavorable d'occurrence centennale.

Sur le domaine commun du lotissement, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (voirie, parking, ...) sont collectées par ruissellement naturel, vers des noues paysagères positionnées au plus proche du lieu de précipitation. Ces ouvrages permettent de stocker et infiltrer intégralement les eaux de ruissellement, sans aucun rejet vers le réseau ou le milieu naturel à l'aval jusqu'à l'occurrence de pluie centennale.

Sur le domaine privé, de la même manière que sur les espaces communs, la gestion des eaux pluviales est basée sur un principe sans aucun rejet vers les noues du lotissement et donc sur une gestion individuelle des eaux pluviales à la parcelle, à la charge des futurs acquéreurs.

3. MODALITE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE

Dans le cadre de ce projet, chaque acquéreur aura donc l'obligation réglementaire de mettre en place un ouvrage dimensionné pour pouvoir collecter, stocker et infiltrer le volume d'eau correspondant à une pluie centennale ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de sa parcelle (construction, terrasses, accès, abri de jardin, ...).

Il est formellement interdit de rejeter ses eaux pluviales dans les noues du lotissement.

L'ouvrage à réaliser sera de type tranchée drainante et son dimensionnement est basé sur les éléments suivants :

Surfaces imperméabilisées parcellaires	Hypothèse de 200 m ² /terrain
Période de retour de la pluie	100 ans
Méthode de calcul	Méthode des pluies
Coefficients de Montana	ROUEN - BOOS
Type de vidange	Infiltration dans le sol
Perméabilité retenue	18,0 mm/h soit 5,0.10 ⁻⁶ m/s
Temps de vidange maximum	48 heures

Dimensionnement de l'ouvrage proposé :

Volume de la pluie centennale	9,3 m ³ (tc = 2 h)
Hauteur de pluie centennale	54,4 mm (tc = 2 h)
Ouvrage de gestion proposé	Tranchées drainantes
Nombre	2
Longueur	14,0 m
Largeur	1,0 m
Hauteur utile de stockage	0,5 m
Porosité du matériau de remplissage	50 % ⁽¹⁾
Volume géométrique	21,0 m ³
Volume utile de stockage	10,5 m ³
Type de vidange	Infiltration
Surface d'infiltration (<i>parois uniquement</i>)	45,0 m ²
Débit de vidange	0,81 m ³ /h (0,23 l/s)
Temps de vidange	11,4 h
Ratio de dimensionnement	0,21 m/m ² par tranchée


Le ratio de dimensionnement de la tranchée drainante en m/m² permet à chaque maître d'ouvrage (ou constructeur) d'adapter la longueur de l'ouvrage d'infiltration en fonction de leur projet (la largeur et la profondeur sont fixes).

Exemple : Pour une surface imperméabilisée parcellaire de 160 m², la longueur totale de tranchée drainante avec un matériau de remplissage de 50 % doit être de : 0,21 m/m² x 160 m² = 12,0 m de longueur par tranchée.

¹ Type grave 40-80 (ou similaire/équivalent)

4. MISE EN ŒUVRE D'UNE TRANCHEE D'INFILTRATION

COUPE LONGITUDINALE

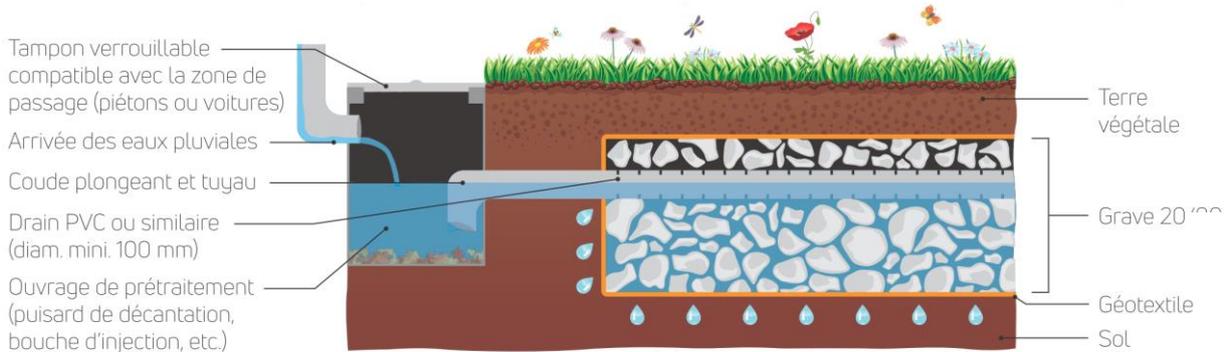

(Source : ADOPTA⁽²⁾)

Le fond de la tranchée doit être le plus horizontal possible afin de faciliter la diffusion de l'eau dans la structure et dans le sol. Il faut également prévoir de mettre en place :

- un drain de diffusion en partie haute de la structure (dans le cas d'une tranchée d'infiltration en grave non traitée) ;
- un regard de décantation pour les eaux de toiture ;
- un trop-plein (surverse) en partie haute.

Sauf dispositions particulières, il est préconisé d'éviter la mise en place d'ouvrage d'infiltration :

- au voisinage de pentes supérieures à 7 % pour éviter les risques de résurgence voire de glissement de terrain ;
- à moins de 3,0 m des bâtiments afin d'éviter des dommages aux fondations et/ou aux caves ;
- à moins de 1,0 m des limites de propriété,
- -dessous et à moins de 1,0 m des arbres ou de buissons (racines profondes) ;
- dans les zones fissurées, karstiques ou carrières souterraines ;
- dans les sols sensibles à l'eau (gypse, argile gonflante, ...) ;
- dans les sols pollués.

L'entretien des tranchées doit être effectué le plus régulièrement possible pour prévenir tout dysfonctionnement hydraulique.

L'entretien préventif concerne plus particulièrement le regard entre la descente de gouttière et la tranchée. Celui-ci doit rester accessible. Afin d'éviter le colmatage, il est nécessaire de réaliser un contrôle et un nettoyage :

- au minimum 2 fois par an ;
- au minimum après la chute des feuilles en automne ;
- après chaque « gros » épisode pluvieux.

² L'ADOPTA, Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux pluviales est une association loi 1901 dont l'objectif est de promouvoir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales (www.adopta.fr).